

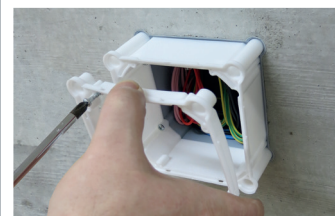


Boîte de dérivation encastrée 115x115x150 mm.

Montage en cas d'isolation sur le coffrage ou pour adapter à une isolation ultérieure de plafond.

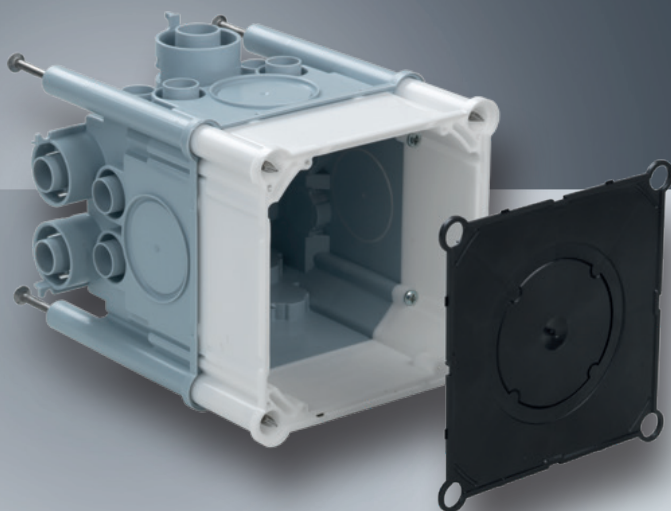

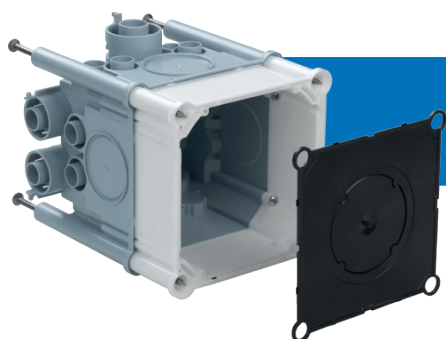

Boîte de dérivation encastrée 115x115x150 mm

Des locaux chauffés doivent être isolés thermiquement des locaux non chauffés. Dans les zones concernées des nouvelles constructions, l'isolation est souvent posée sur le coffrage avant le bétonnage. Pour les constructions existantes, les plafonds sont isolés ultérieurement..

Dans les deux cas de figure, la nouvelle boîte de dérivation encastrée 115x115x150 mm et/ou les cadres de rehausse 12/45x115x115 mm facilitent une installation électrique professionnelle.

- Introduction des tubes au-dessus des fers d'armature, aussi en cas d'isolation sur le coffrage
- Cadres de rehausse disponibles séparément pour les travaux d'installation en cas d'isolation ultérieure de plafond
- Cadres de rehausse empilable
- Entrées combinées éprouvées M20/25 et M25/32
- Cadres de rehausse avec test au filament chauffant à 850°C pour une utilisation dans des matériaux inflammables (isolation)



Montage en cas d'isolation sur le coffrage



L'isolation est posée sur le coffrage.




Effectuer la découpe pour la boîte.



Monter la boîte.




Clouer la boîte sur le coffrage.

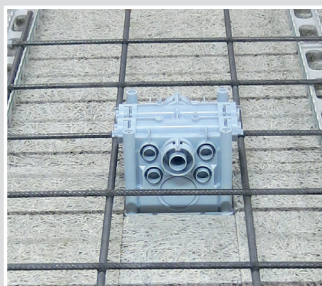

Poser les fers d'armature.




Entrer des tubes THFWG dans la boîte de dérivation.

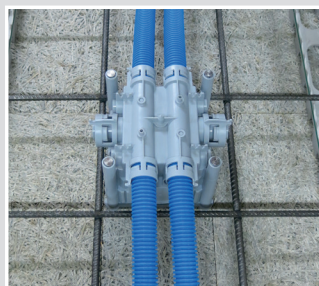


Prêt pour la pose de la deuxième couche des fers d'armature et le bétonnage

Montage en cas d'isolation ultérieure de plafond

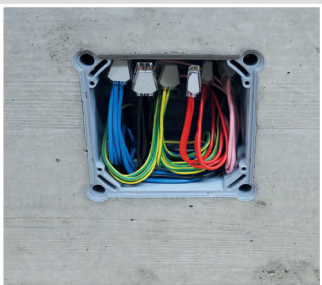

Boîte de dérivation ouverte dans un garage souterrain.

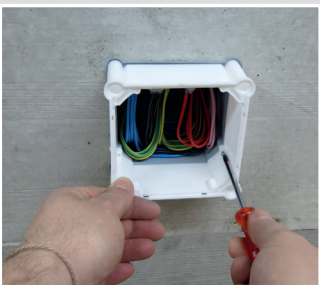

Visser un cadre de rehausse, poser éventuellement...



...un élément supplémentaire pour l'adaptation à l'épaisseur de l'isolation.



Poser l'isolation.

Boîte de dérivation encastrée pour tubes THFWG



Boîte de dérivation encastrée avec une plus grande profondeur de 150 mm à monter sur le coffrage en cas d'isolation. Cadre de rehausse en cas d'isolation ultérieure de plafond.


- Montage facile sur le coffrage
- Quatre clous pré-montés
- Résistance à la traction maximale des tubes
- Bouchons d'extrémité superflus
- Entrées de tubes toujours au-dessus des fers d'armature
- Cadres de rehausse pour l'adaptation à l'épaisseur de l'isolation



Boîte de dérivation encastrée pour tubes THFWG, carrée

- Matériau: Polyéthylène
- Propriétés: Sans halogène selon IEC 60754-1
- Température d'application: -5°C / + 60°C



Longueur x Largeur x Profondeur	115 x 115 x 150 mm
Entrées combinées pour tubes M20/25	4
Entrées combinées pour tubes M25/32	2
Ouvertures à décasser Ø 20 mm	12
Sans halogène	•
Nombre de clous	4
 / 	• / •
No art.	9907.21
E-No	155 011 698
Emballage du contenu/Envoi	- / 5



Cadres de rehausse pour boîte de dérivation 9907

- Matériau: Polypropylène
- Propriétés: Sans halogène selon IEC 60754-1
- Température d'application: -5°C / + 60°C



Longueur x Largeur x Profondeur	115 x 115 x 45 mm	115 x 115 x 12 mm
Sans halogène	•	•
 / 	• / •	• / •
No art.	9907.68.45	9907.68
E-No	155 992 298	155 992 198
Emballage du contenu/Envo	- /	- / 10

Informations techniques et conseils

Vous trouverez toutes les informations concernant nos produits, solutions ou outils de communication sur notre site Web : www.agro.ch.

Pour toutes questions ou informations complémentaires, notre équipe de conseillers techniques se tient à votre entière disposition.

AGRO téléphone: +41(0)62 889 47 47 | AGRO courriel: info@agro.ch



AGRO AG | A KAISER COMPANY

CH-5502 Hunzenschwil

Tel. +41(0)62 889 47 47 · Fax +41(0)62 889 47 50

www.agro.ch · info@agro.ch

AGRO
... your quality-connection